116947-02
2020-06

CTRL 0,95

NO **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: App
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **TIDUR** - Styr med tidur
Utrustning: App
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: App
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **AJASTIN** - Ohjaus ajastimella
Varusteet: App
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **TIMER** - Timer control
Accessories: App
Result: Increased air flow for whole building

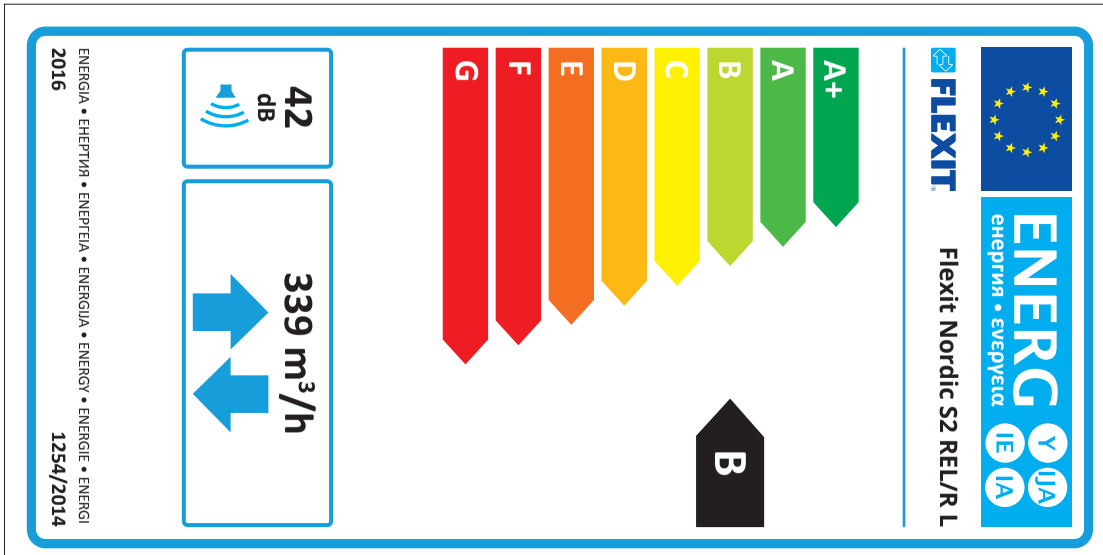

CTRL 0,65

NO **LOKAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for ulike soner
Tilbehør: App + CO_2-føler/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Økt luftmengde i soner som har behov

SV **LOKAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för olika zoner
Utrustning: App + CO_2-sensor/rörelsesvakt + spjäll
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov

DA **LOKAL BEHOVSSTYRING** - Styring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: App + CO_2-sensor/bevægelsesvagt + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

FI **PAIKALLINEN TARVEOHJAUS** - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: App + CO_2-tunnistin/liikevahti + pelti
Tulos: Ilmamäärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan

EN **LOCAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for different zones
Accessories: App + CO_2-sensor/motion sensor + damper
Result: Increased air flow rate in zones that need it

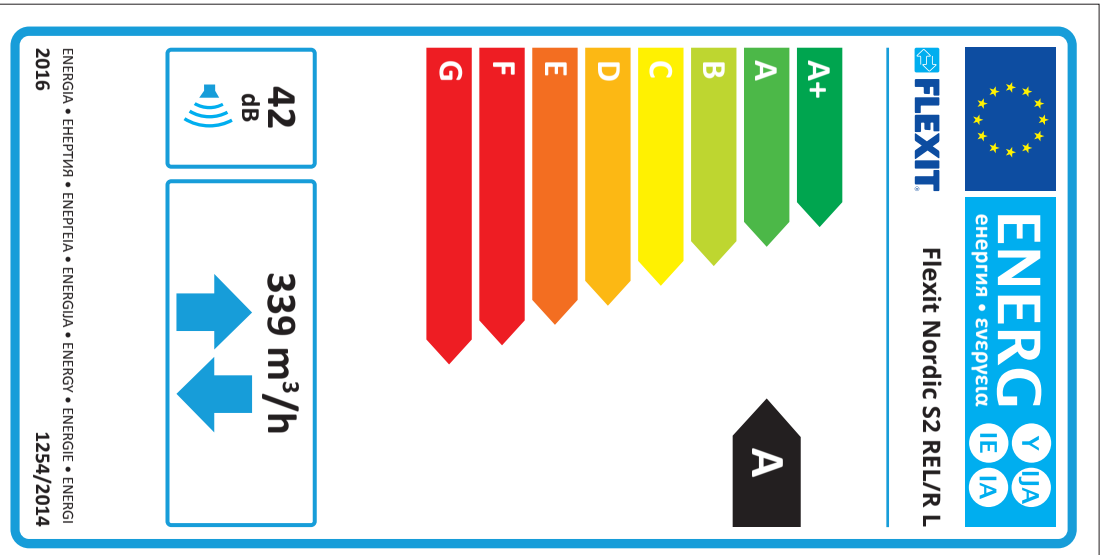

CTRL 1,0

NO **MANUELL KONTROL** - Styring med forseringsbryter
Tilbehør: CI 70/app/CI 78
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **MANUELL KONTROLL** - Styr med forceringsbrytare
Utrustning: CI 70/app/CI 78
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **MANUELL KONTROL** - Styring med forceringsbryder
Tilbehør: CI 70/app/CI 78
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **MANUAALINEN HALLINTA** - Ohjaus tehokatkaisijalla
Varusteet: CI 70/app/CI 78
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **MANUAL CONTROL** - Forcing switch control
Accessories: CI 70/app/CI 78
Result: Increased air flow for whole building



CTRL 0,85

NO **SENTRAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for del av/hel bygning
Tilbehør: App + CO_2-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **CENTRAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för del av/hel byggnad
Utrustning: App + CO_2-sensor/rörelsesvakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **CENTRAL BEHOVSSTYRING** - Styring med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO_2-sensor/bevægelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA** - Ohjaus, jossa on anturi rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: App + CO_2-tunnistin/liikevahti
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **CENTRAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for part of/whole building
Accessories: App + CO_2-sensor/motion sensor
Result: Increased air flow for whole building

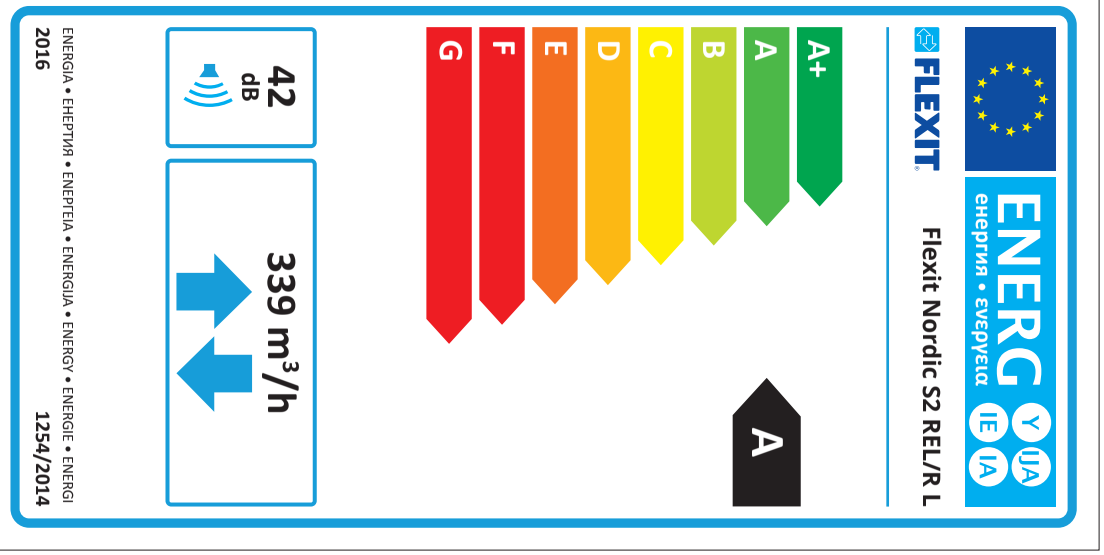

116947-02
2020-06

CTRL 0,95

NO **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: App
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **TIDUR** - Styr med tidur
Utrustning: App
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **TIDSUR** - Styring med tidsur
Tilbehør: App
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **AJASTIN** - Ohjaus ajastimella
Varusteet: App
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **TIMER** - Timer control
Accessories: App
Result: Increased air flow for whole building

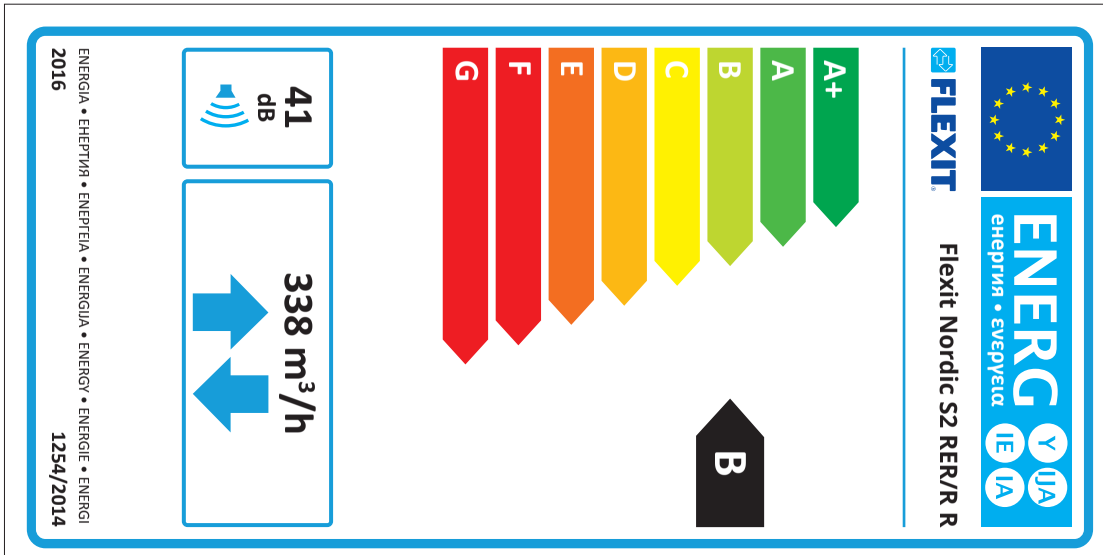

CTRL 0,65

NO **LOKAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for ulike soner
Tilbehør: App + CO_2-føler/bevegelsesvakt + spjeld
Resultat: Økt luftmengde i soner som har behov

SV **LOKAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för olika zoner
Utrustning: App + CO_2-sensor/rörelsesvakt + spjäll
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov

DA **LOKAL BEHOVSSTYRING** - Styring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: App + CO_2-sensor/bevægelsesvagt + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

FI **PAIKALLINEN TARVEOHJAUS** - Ohjaus, jossa on anturi eri alueille
Varusteet: App + CO_2-tunnistin/liikevahti + pelti
Tulos: Ilmamäärän kasvu alueilla, joilla tarvitaan

EN **LOCAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for different zones
Accessories: App + CO_2-sensor/motion sensor + damper
Result: Increased air flow rate in zones that need it

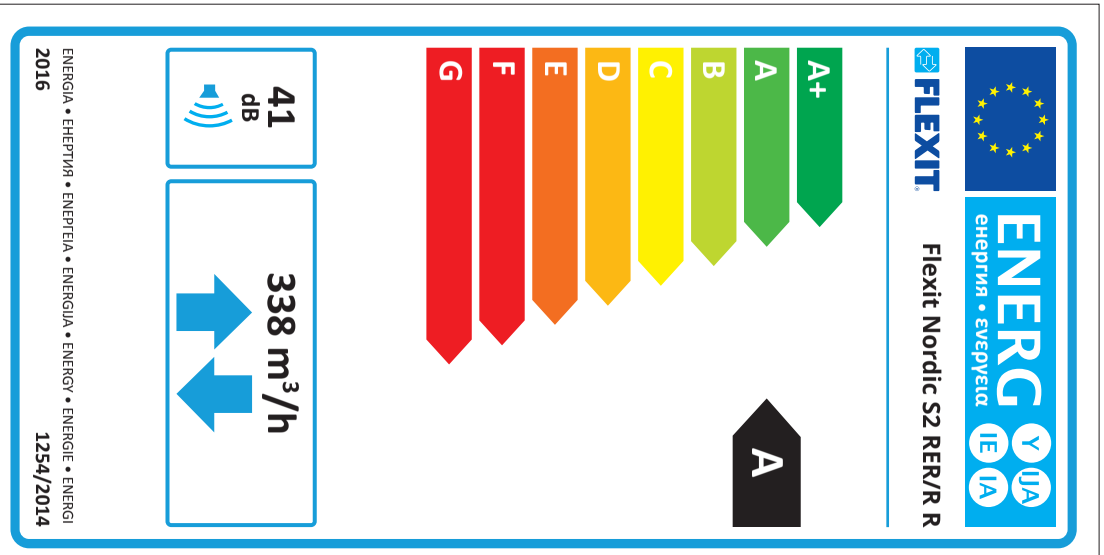

CTRL 1,0

NO **MANUELL KONTROL** - Styring med forseringsbryter
Tilbehør: CI 70/app/CI 78
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **MANUELL KONTROLL** - Styr med forceringsbrytare
Utrustning: CI 70/app/CI 78
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **MANUELL KONTROL** - Styring med forceringsbryder
Tilbehør: CI 70/app/CI 78
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **MANUAALINEN HALLINTA** - Ohjaus tehokatkaisijalla
Varusteet: CI 70/app/CI 78
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **MANUAL CONTROL** - Forcing switch control
Accessories: CI 70/app/CI 78
Result: Increased air flow for whole building

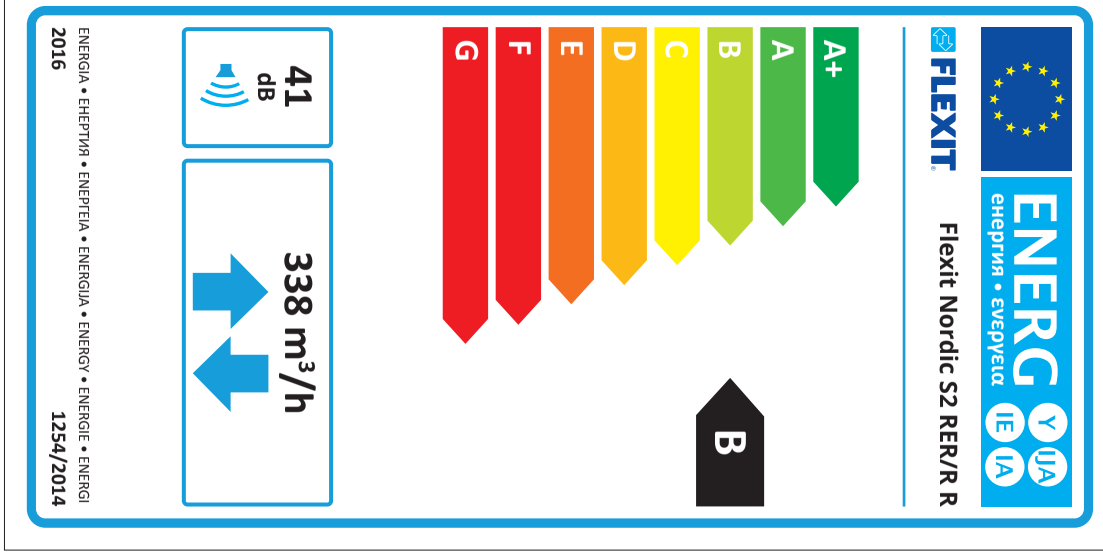

CTRL 0,85

NO **SENTRAL BEHOVSTYRING** - Styring med sensor for del av/hel bygning
Tilbehør: App + CO_2-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmengde for hele bygningen

SV **CENTRAL BEHOVSTYRNING** - Styr med sensor för del av/hel byggnad
Utrustning: App + CO_2-sensor/rörelsesvakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

DA **CENTRAL BEHOVSSTYRING** - Styring med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO_2-sensor/bevægelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

FI **KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA** - Ohjaus, jossa on anturi rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: App + CO_2-tunnistin/liikevahti
Tulos: Ilmamäärän kasvu koko rakennuksessa

EN **CENTRAL DEMAND CONTROL** - Sensor control for part of/whole building
Accessories: App + CO_2-sensor/motion sensor
Result: Increased air flow for whole building

