94117N-02
2004-06

Monteringsveiledning

Ettervarmeregulering

SP420

KONTROLLER AT INNSTILLINGENE ER TILPASSET DINE ØNSKER OG AGGREGAT TYPE




Ved bruk av dette panelet kan du stille inn ønsket tilluftstemperatur. Denne skal normalt ligge 2-3°C under romtemperaturen.

NB! Husk å stille pot.meter på aggregatet i midtstilling (rett opp/15°).

Panelet kobles til med teleplugg og bort til nærmeste panel. Du vil høre et klikk når pluggen er på plass.


Du kan ha forskjellige tilbehør som for eksempel ur, forseringsbryter, og panel for regulering av tilluftstemeratur. **Monteringsrekkefølgen er da likegyldig**. Men du kan bare ha ett panel for regulering av tilluftstemperaturen.

- Ta av frontpanelet for grunninnstilling

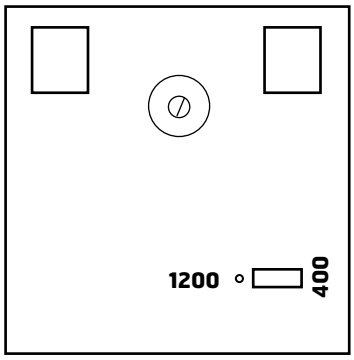

Innstilling av aggregat type
(se forklaring nedenfor)

Følgende innstilling gjelder for S3, S4, S6, S7, L4, L7 og K3:



Følgende innstilling gjelder for S9, S12, S20, S30, L12, L18, L20, L30, S9, S12 og vannmodellene S4 W, L4 W og L7 W:



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no