FLEXIT

114096N-01
2014-06

Fondue S



(N) Innregulering


Innregulering


Grunnventilasjon

Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet A settes i ønsket stilling som vist på markering B, Fig. 22.


Trykkfallsmåling

Trykket måles ved at slangen monteres på måleuttaket i spjeldets fremkant, Fig. 23.

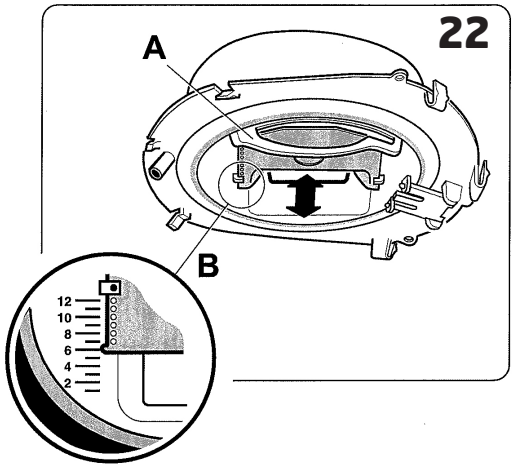

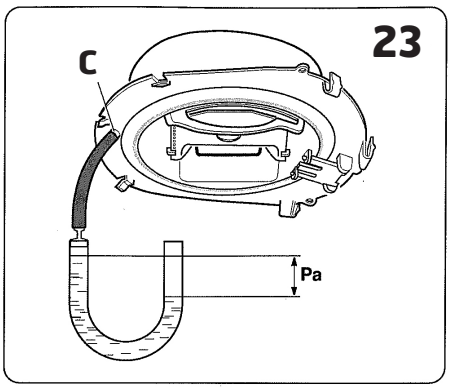

Reguleringskurver

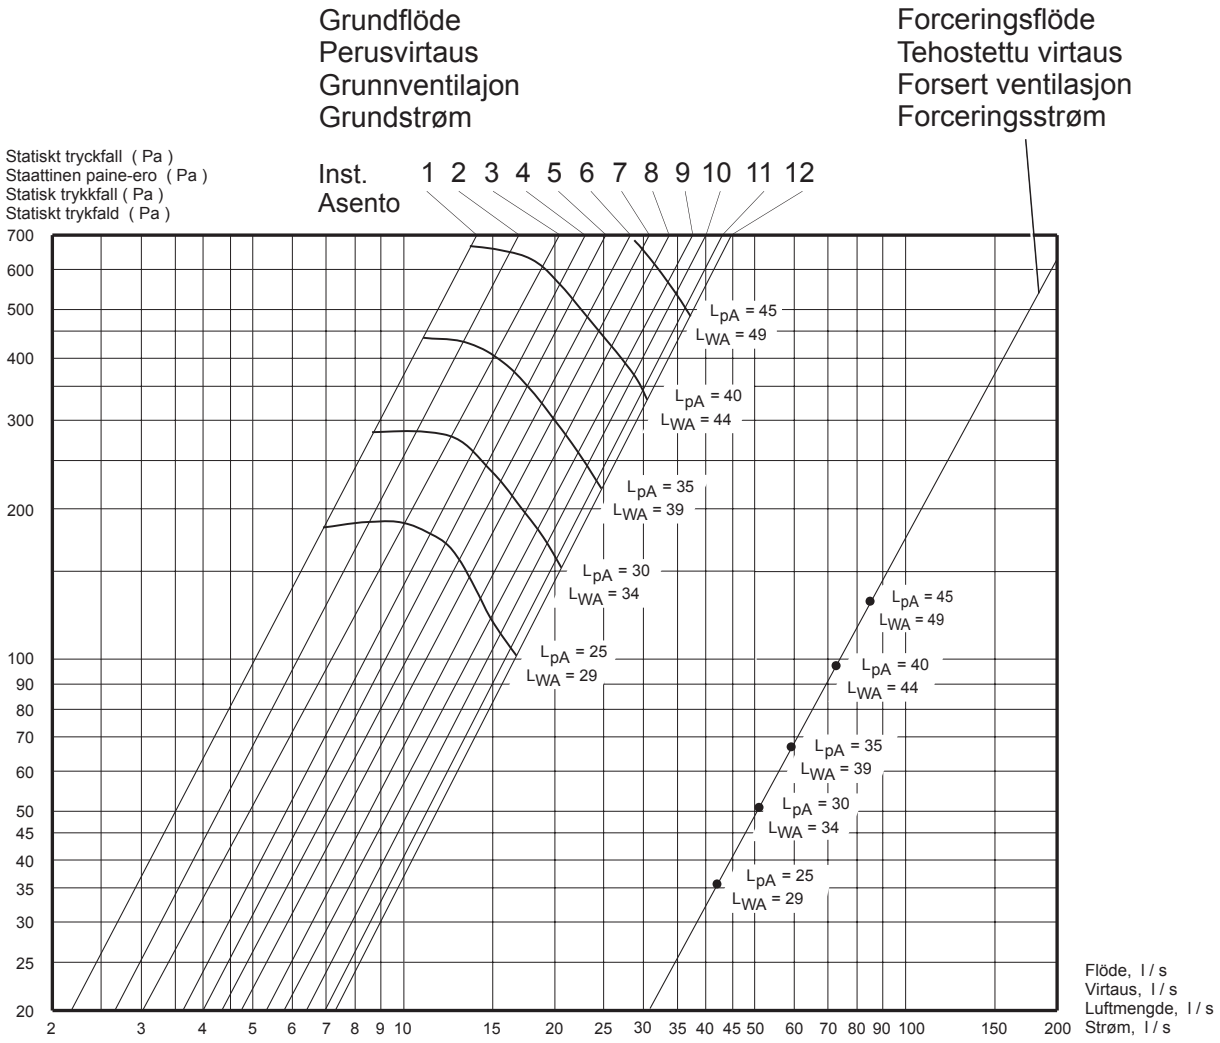

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m^2 Sabin / Äänenpainetaso 10 m^2 Sabin

L_{WA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW / Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW

L_{pA} = Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m^2 Sabin / Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m^2 Sabin

L_{WA} = Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW / Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW

FLEXIT®
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje **www.flexit.no**