
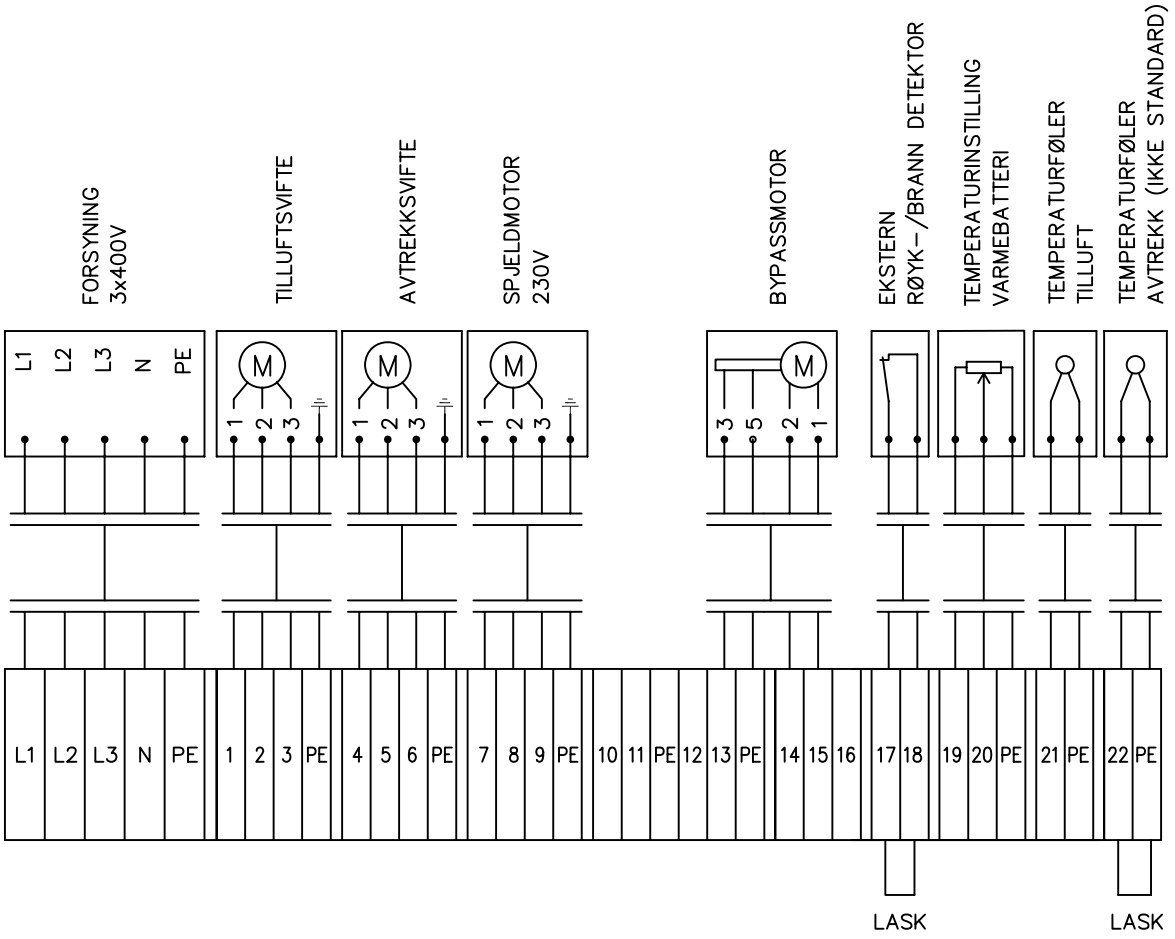


Changes / Date/Sign. / Symb.					
No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date 01-01-10	Drawn P. Gaasvik	Projection	Scale	FLEXIT®	
Checked	Appr.				
TILKOBLINGSSKJEMA ALBATROS S9 X EL 400V				Replaces:	Replaced by:
				341718	Page 1/3

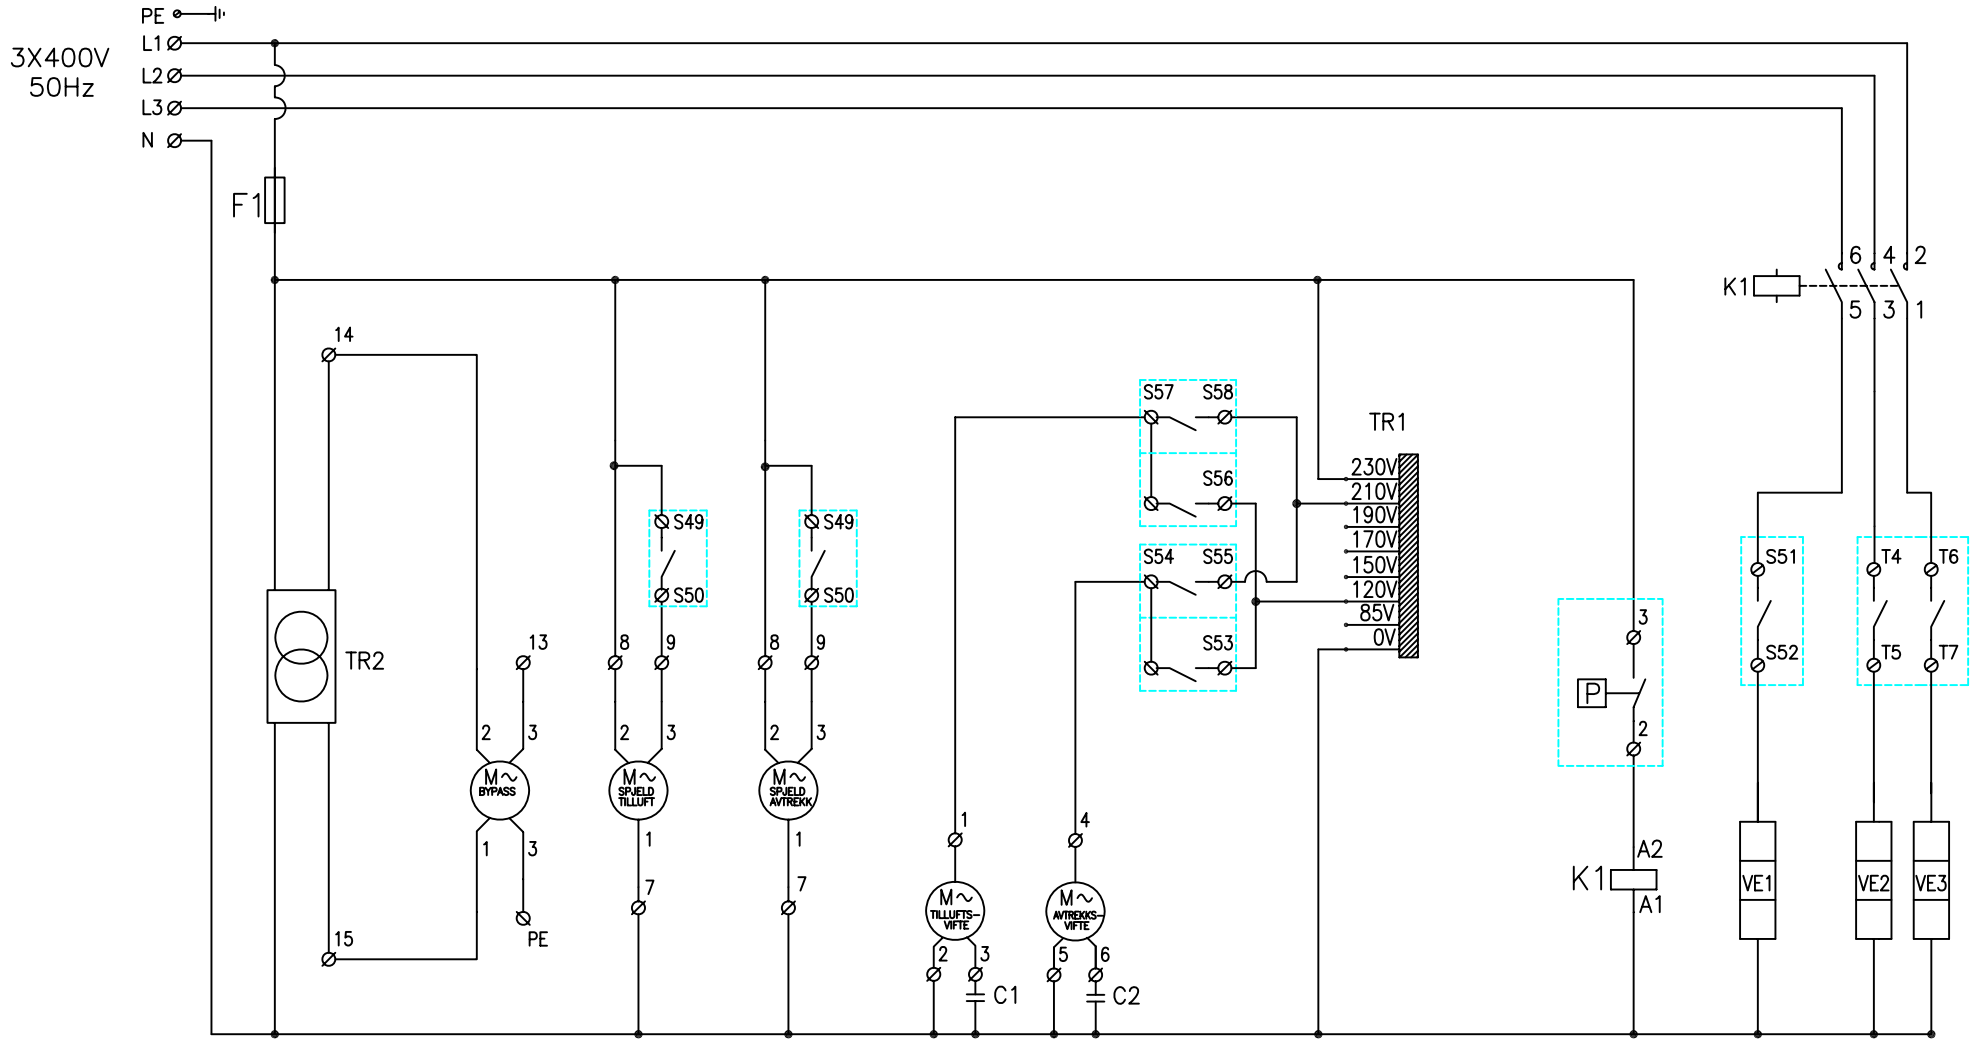

XX: Rekkeklemmer
SXX: Rekkeklemmer på styrekort
TXX: Rekkeklemmer på lite kretskort
F1: Sikring 2x10A
VE1: Varmeelement 3kW
VE2–3: Varmeelement 2kW
K1: Kontaktor 3x20A
P: Trykkvakt
TR1: Trafo–vifteregulering
TR2: Trafo 230/24V


Symb.	Changes	Date/Sign.
1	ENDRET TEGNING	03.09.02/JAN

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date: 01–01–10	Drawn: P. Gaasvik	Projection	Scale	FLEXIT®	
Checked	Appr.				

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S9 X EL 400V

Replaces: | Replaced by:

341718 | Page 2/3

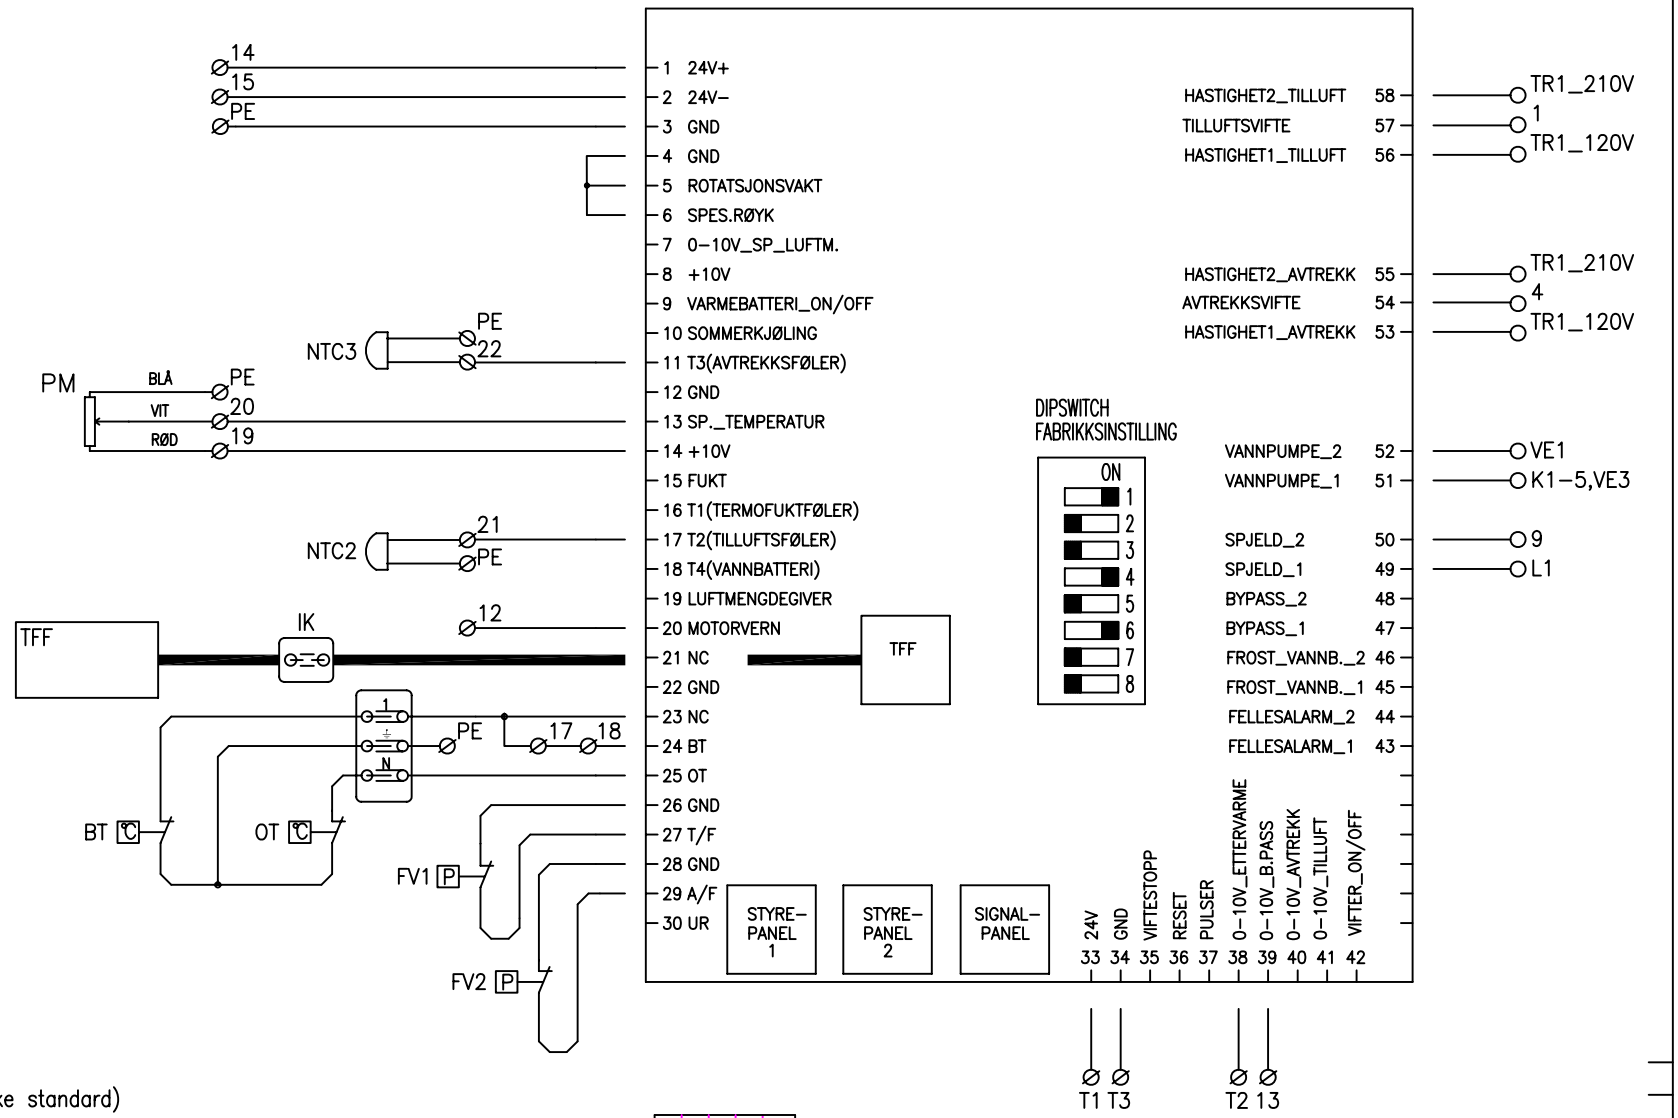

NTC2: Temperaturføler, tilluft
NTC3: Temperaturføler, avtrekk (Ikke standard)
PM: Potensiometer for temperaturinstilling
BT: Branntermostat, man. reset
OT: Overopphetningstermostat, aut. reset
TXX: Rekkeklemmetilkobling lite kretskort
FV1: Filtervakt, tilluftsfilter
FV2: Filtervakt, avtrekksfilter
P: Trykkvakt, elbatteri
TFF: Termofuktføler
IK: Sjassimontert ISDN–kontakt
TR1: Trafo–vifteregulering

DIPSWITCHINSTILLINGER

	OFF	ON
1	AGGREGATET ER UTSTYRT MED VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ELBATTERI
2	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTESTANS VED NATTSENKING
3	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	TEMPERATUR REDUSERES 3° VED NATTSENKING
4	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTEHASTIGHET REDUSERES TIL LAV VED NATTSENKING
5	INGEN PÅVIRKNING	VIFTEHASTIGHETEN REDUSERES VED LAV INNBLÅSNINGSTEMP
6	AGGREGATET ER UTSTYRT MED FORVARMEBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED BYPASS ELLER ROTOR
7	INGEN PÅVIRKNING	AGGREGATET ER UTSYRT MED TRINNKOBLET ELBATTERI
8	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ISDN–TERMOFUKTFØLER	AGGREGATET ER UTSTYRT MED PLUGG–TERMOFUKTFØLER ELLER ROTOR

Changes Date/Sign. Symb.

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.

Date 01–01–10 | Drawn P. Gaasvik | Projection | Scale | Checked | Appr.

FLEXIT®

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S9 X EL 400V

Replaces: | Replaced by:

341718 | Page 3/3