
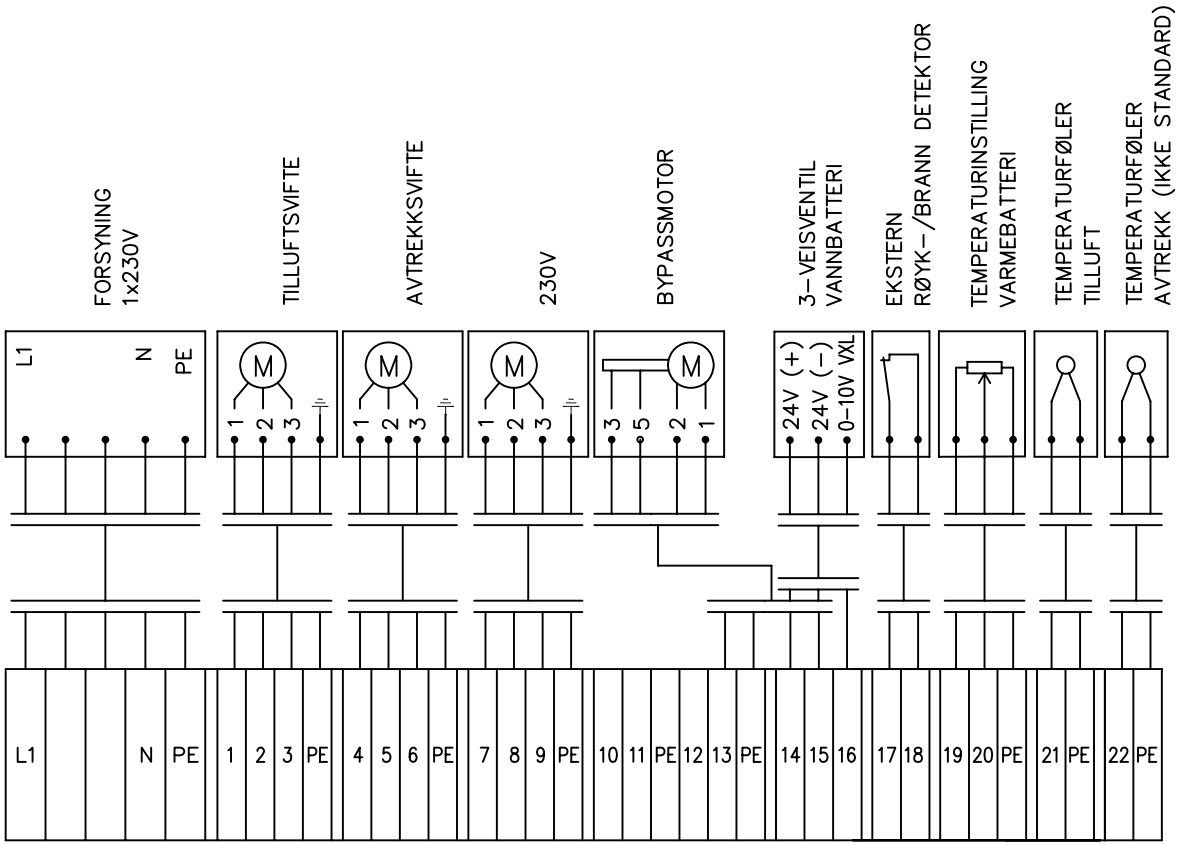


No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date 01-01-10	Drawn P. Gaasvik	Projection	Scale	FLEXIT®	
Checked	Appr.				
TILKOBLINGSSKJEMA ALBATROS S9 X VANN 230V				Replaces:	Replaced by:
				341719	Page 1/3

Changes Date/Sign. Symb.

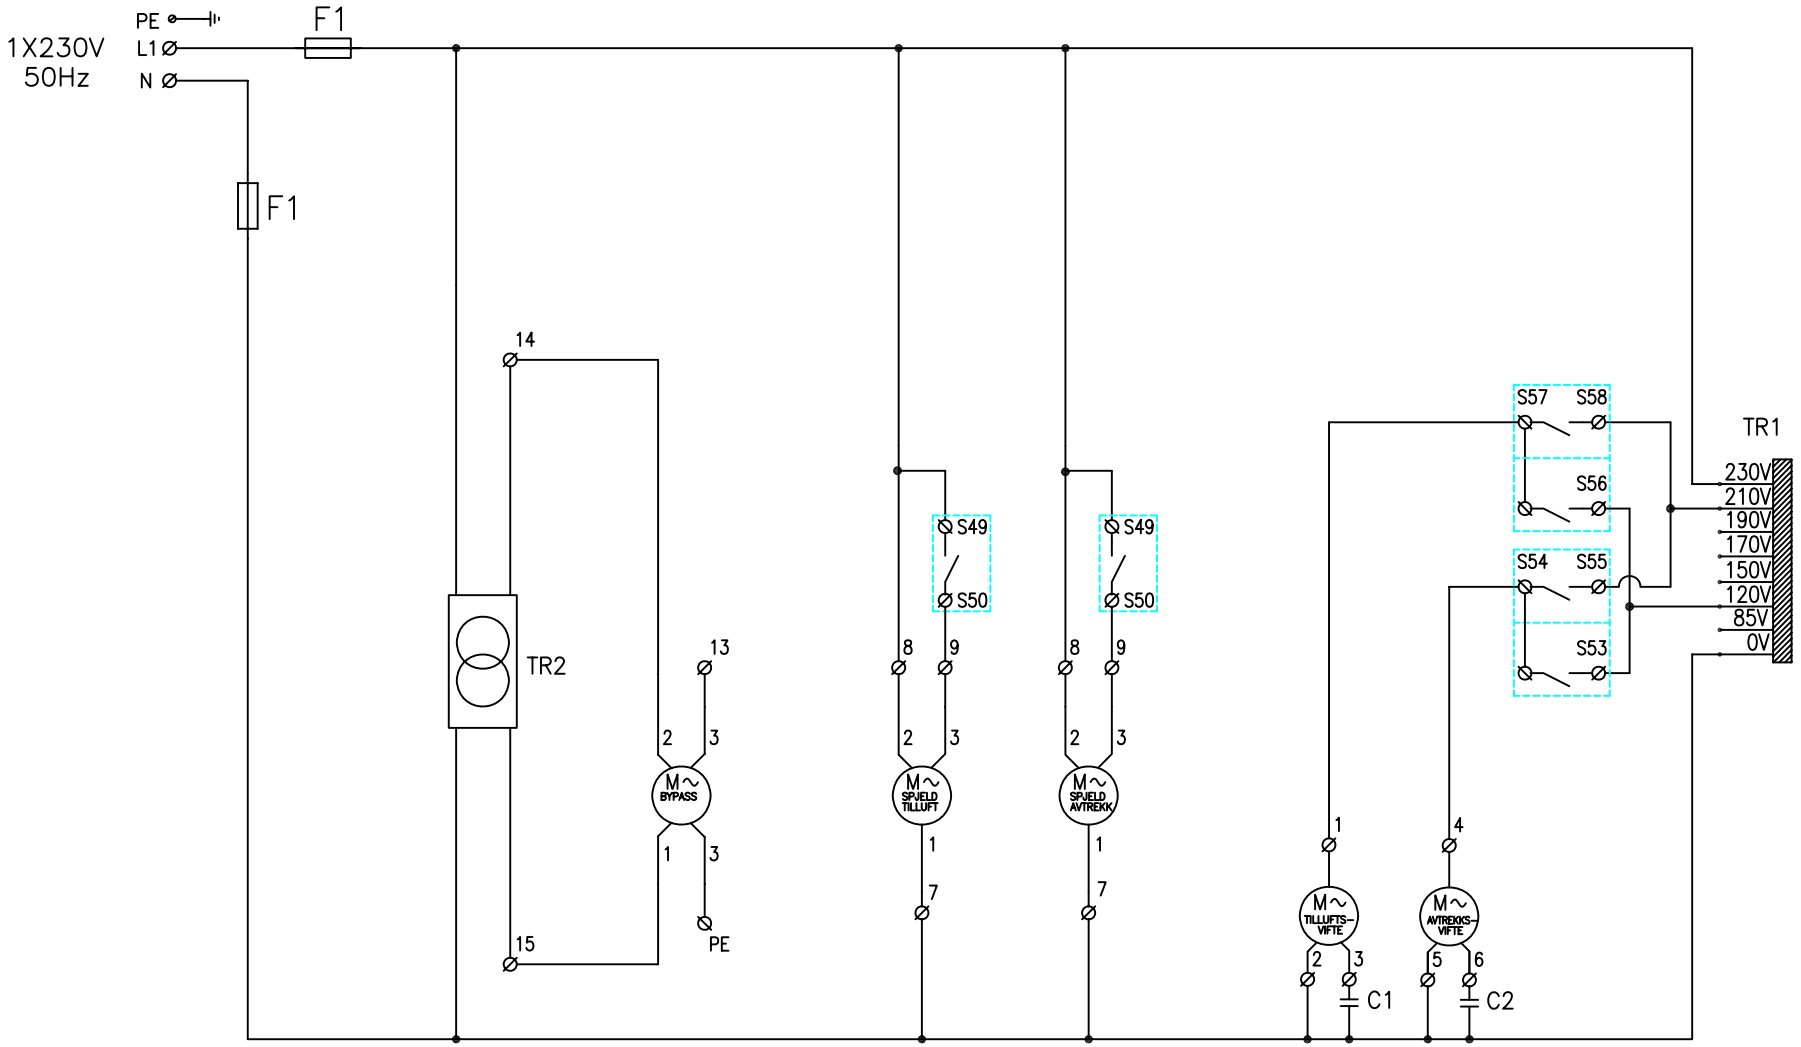

XX: Rekkeklemmer
SXX: Rekkeklemmer på styrekort
TR1: Trafo–vifteregulering
TR2: Trafo 230/24V
C1–2: Kondensator 8uF


Symb.	Changes	Date/Sign.
1	ENDRET TEGNING	03.09.02/JAN

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date: 01–01–10	Drawn: P. Gaasvik	Projection	Scale	FLEXIT®	
Checked	Appr.				

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S9 X VANN 230V

Replaces: | Replaced by:

341719

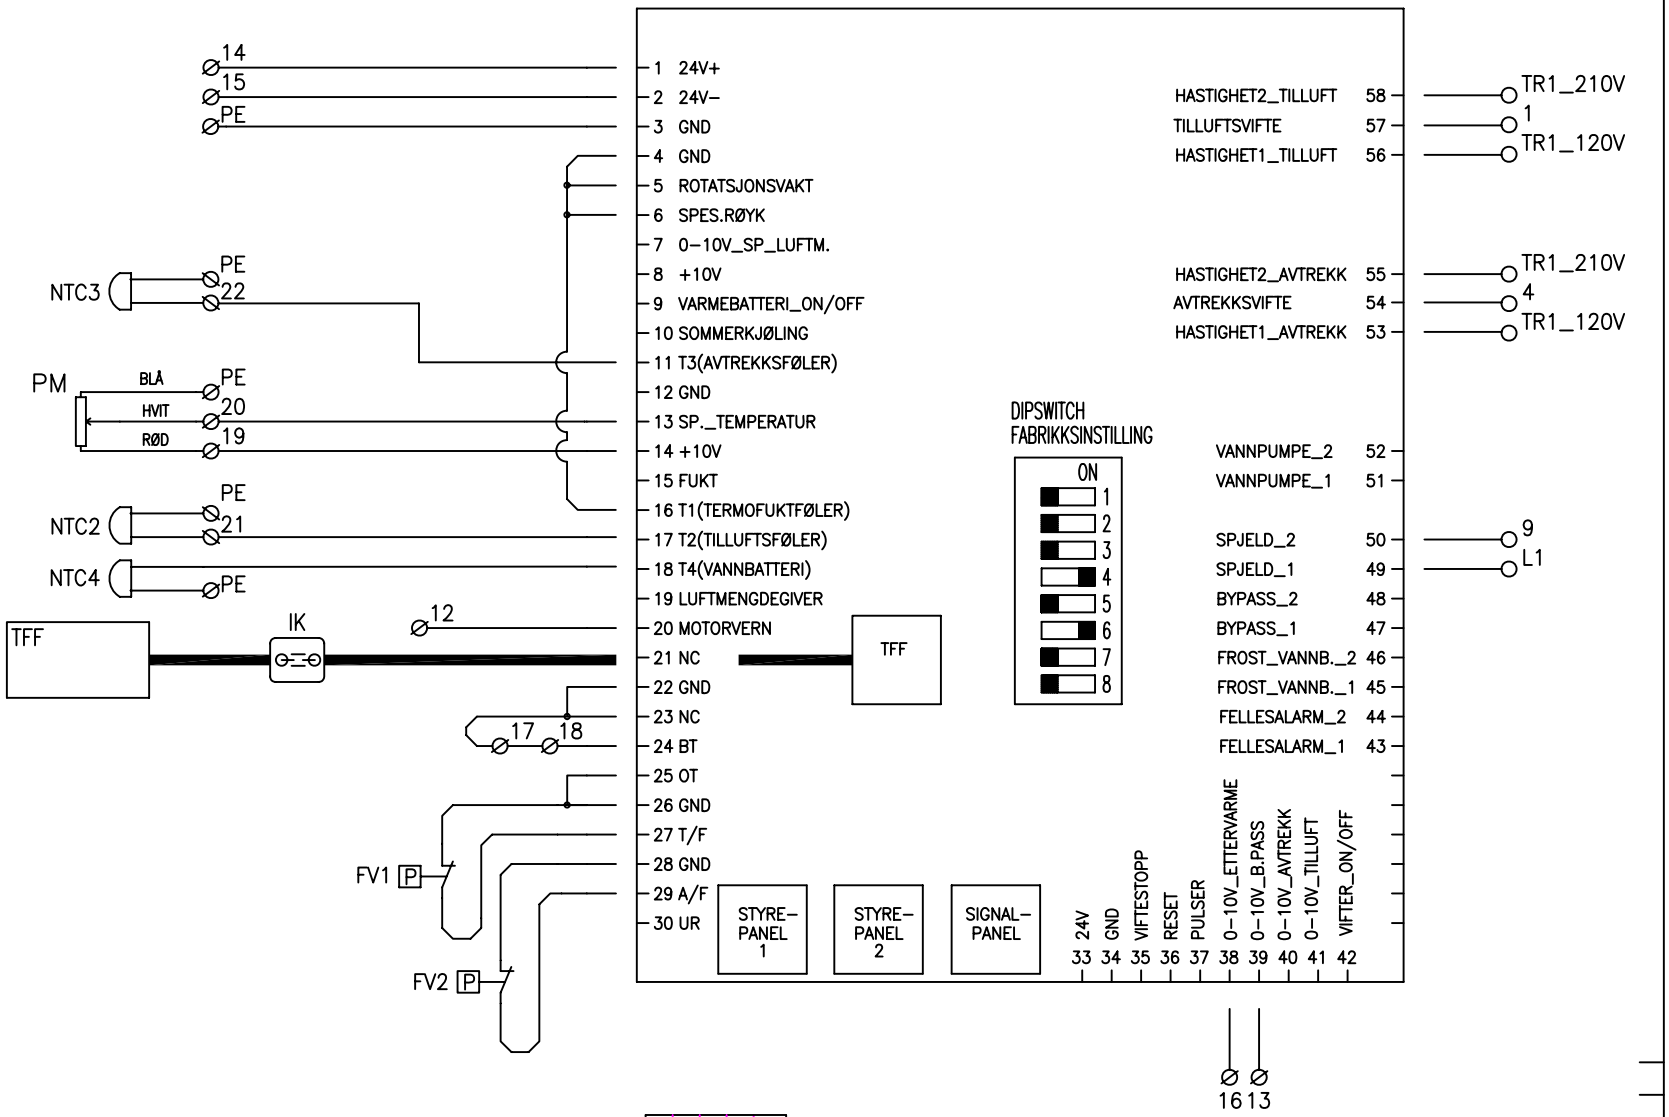

NTC2: Temperaturføler, tilluft
NTC3: Temperaturføler, avtrekk (Ikke standard)
NTC4: Temperaturføler, vannbatteri
PM: Potensiometer for temperaturinstilling
FV1: Filtervakt, tilluftsfilter
FV2: Filtervakt, avtrekksfilter
TR1: Trafo, vifteregulering
TFF: Termofuktføler
IK: Sjassimontert ISDN–kontakt

DIPSWITCHINSTILLINGER

	OFF	ON
1	AGGREGATET ER UTSTYRT MED VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ELBATTERI
2	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTESTANS VED NATTSENKING
3	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	TEMPERATUR REDUSERES 3° VED NATTSENKING
4	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTEHASTIGHET REDUSERES TIL LAV VED NATTSENKING
5	INGEN PÅVIRKNING	VIFTEHASTIGHETEN REDUSERES VED LAV INNBLÅSNINGSTEMP
6	AGGREGATET ER UTSTYRT MED FORVARMEBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED BYPASS ELLER ROTOR
7	INGEN PÅVIRKNING	AGGREGATET ER UTSYRT MED TRINNKOBLET ELBATTERI
8	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ISDN–TERMOFUKTFØLER	AGGREGATET ER UTSTYRT MED PLUGG–TERMOFUKTFØLER ELLER ROTOR

Changes | Date/Sign. | Symb.

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.

Date: 01–01–10 | Drawn: P. Gaasvik | Projection | Scale | Checked | Appr.

FLEXIT®

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S9 X VANN 230V

Replaces: | Replaced by:

341719 | Page 3/3