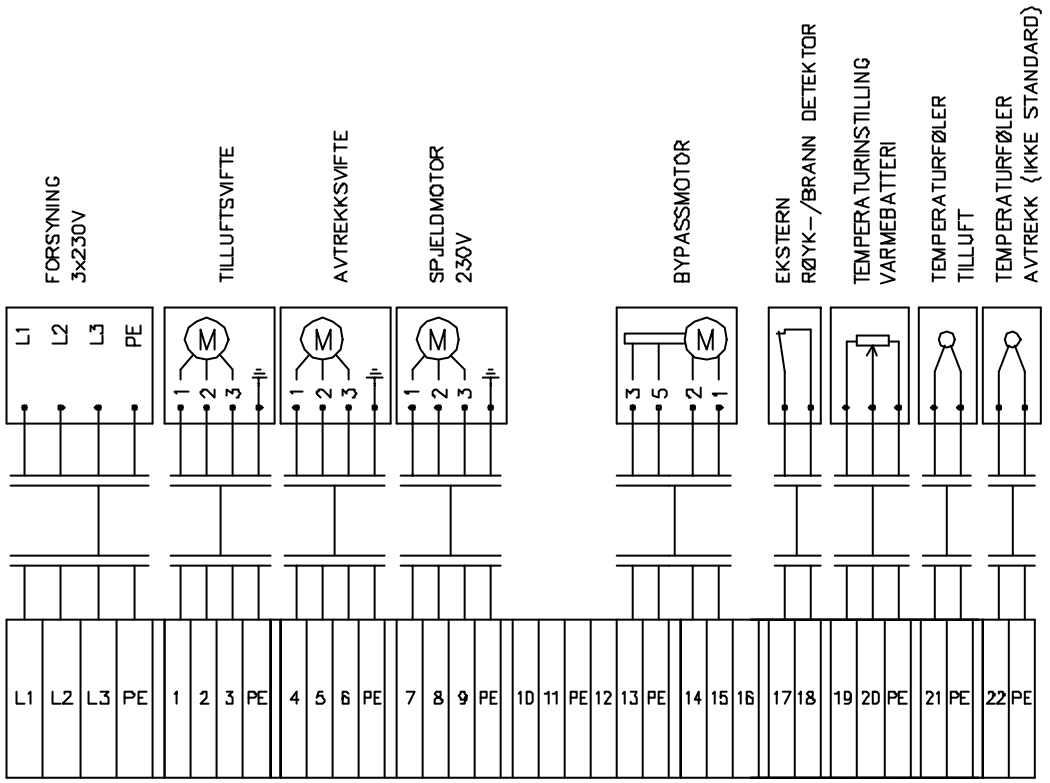


Changes

Date/Sign.

Symb.

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.

Date 00-12-05 | Drawn P. Gaasvik | Checked | Appr. | Projection | Scale

FLEXIT®

TILKOBLINGSSKJEMA


ALBATROS S12 X EL 230V

Replaces: | Replaced by:

341723

Page 1/3

Layout Maintain

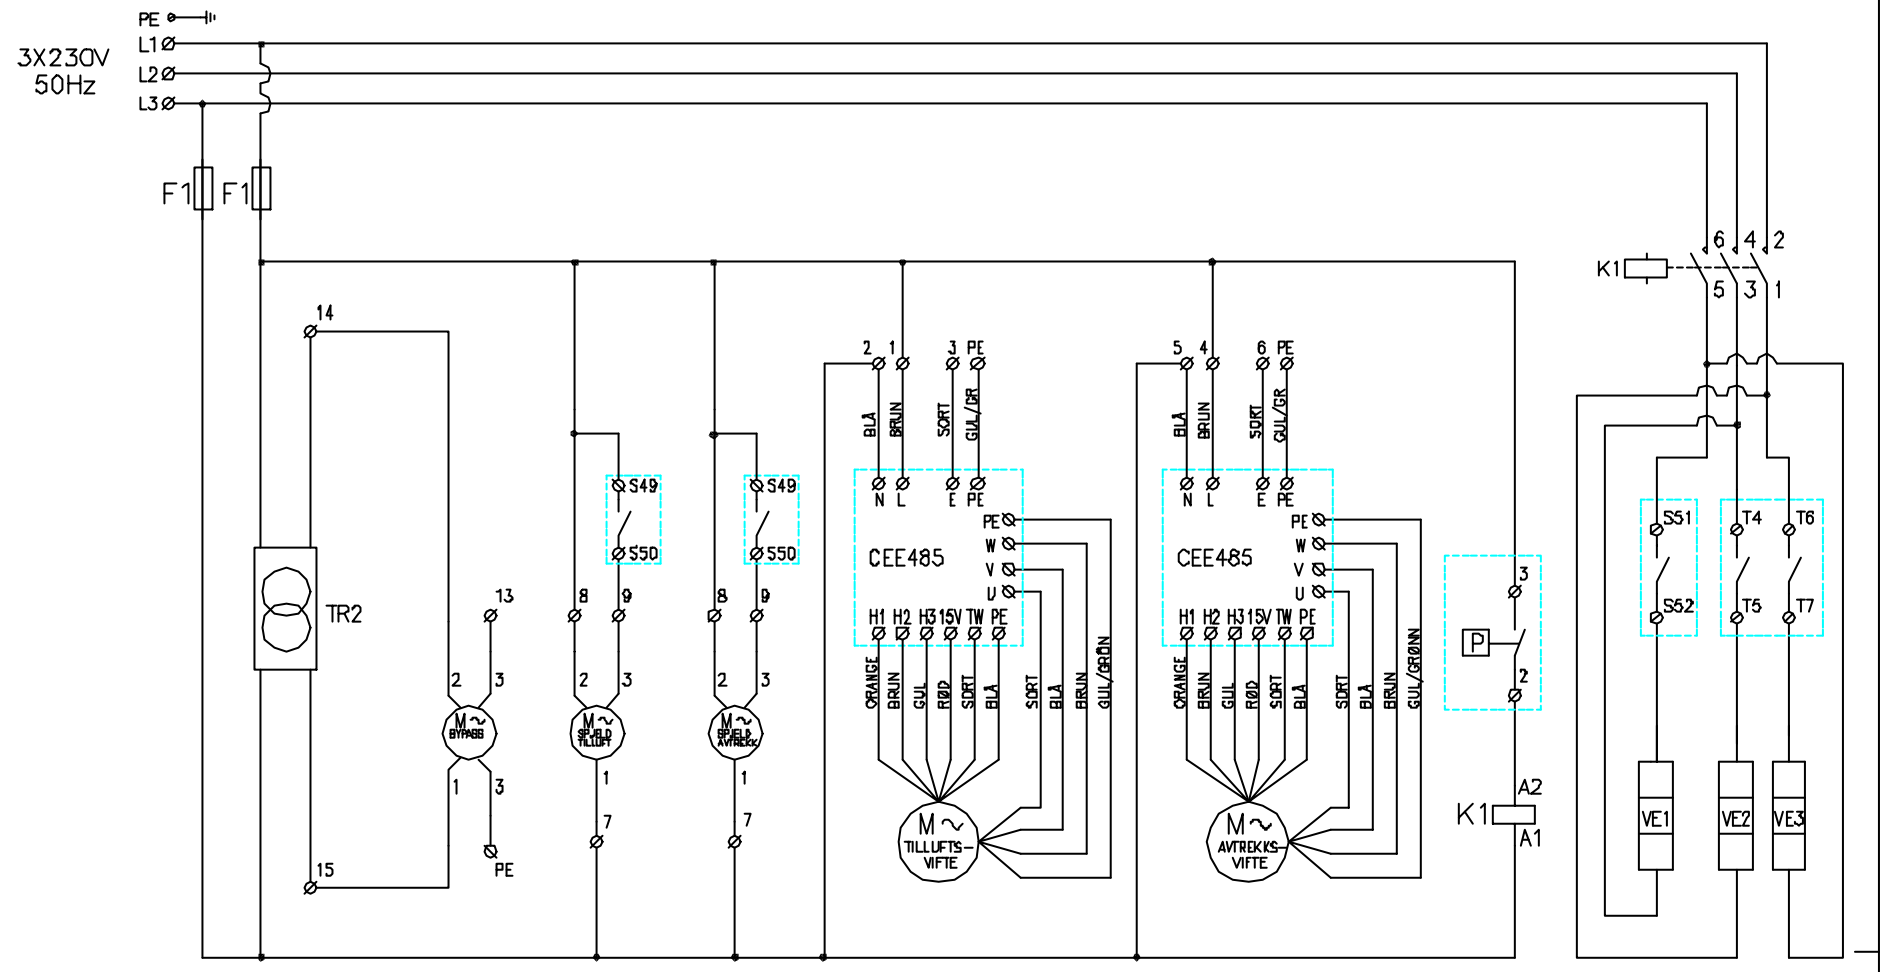

XX: Rekkeklemmer
SXX: Rekkeklemmer på styrekortet
TXX: Rekkeklemmer på lite kretskort
F1: Sikring 2x10A
VE1: Varmeelement 3kW
VE2–3: Varmeelement 2kW
K1: Kontaktor 3x20A
P: Trykkvakt
CEE485: Kommuteringsenhet–Vifter
TR2: Trafo 230/24V

Changes	Symb.	Date/Sign.
	1	ENDRET TEGNING 04.09.02/JAN

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.
Date: 00-12-05	Drawn: P. Gaasvik	Projection	Scale		
Checked	Appr.				


FLEXIT®

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S12 X EL 230V

Replaces: | Replaced by:

341723 | Page 2/3

Layout Mauritsen

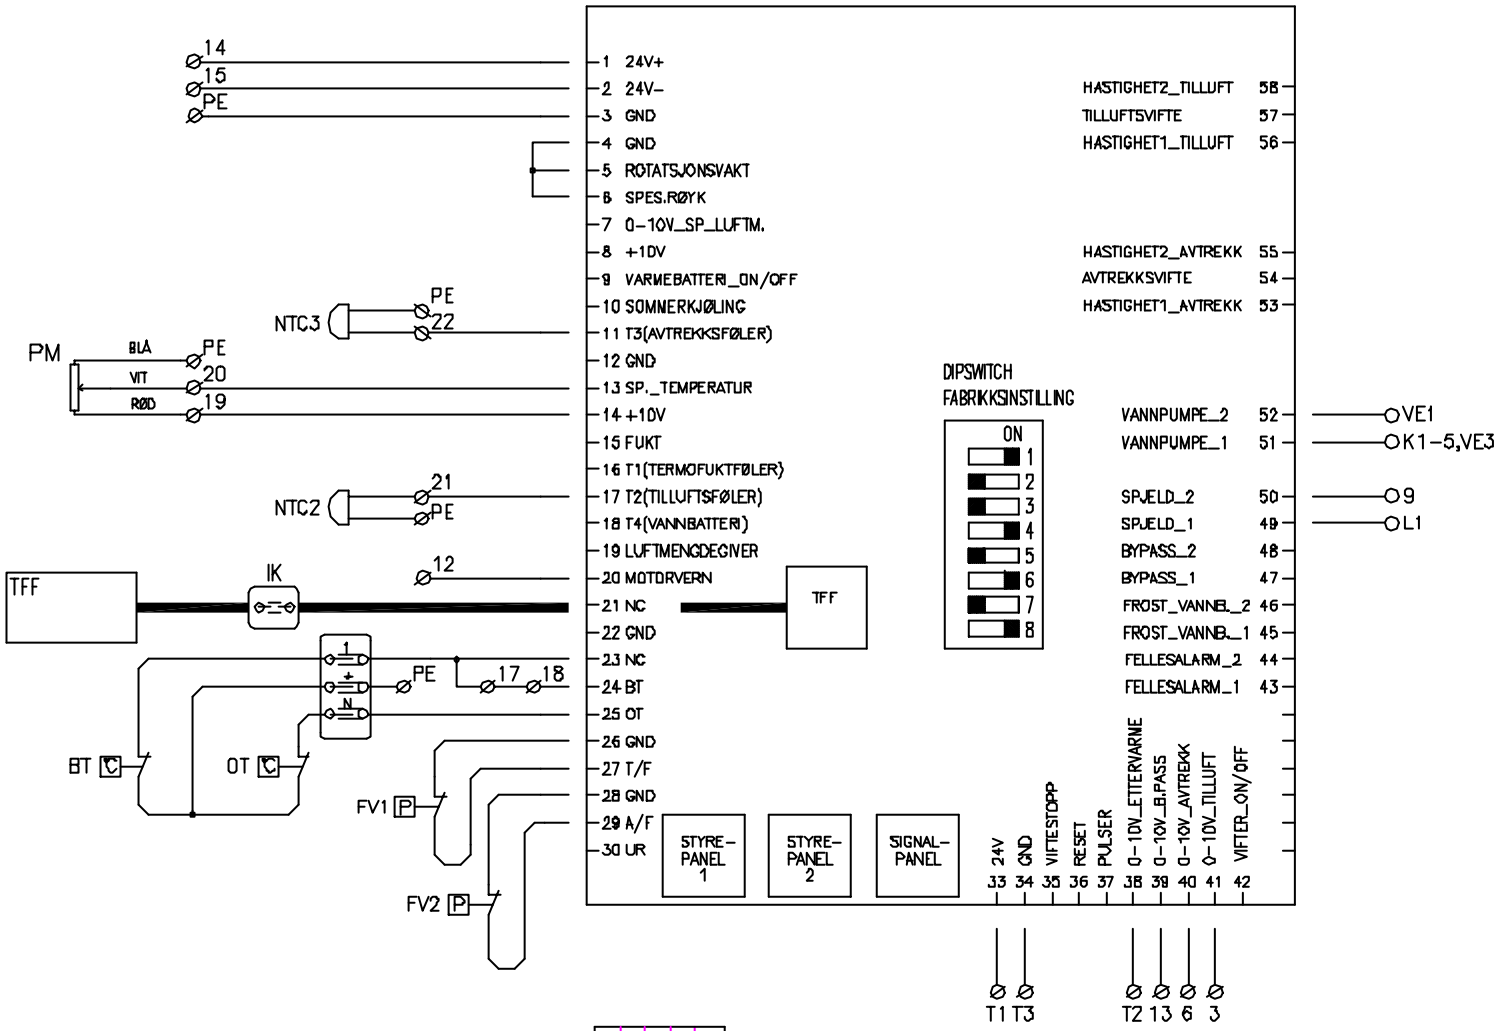

NTC2: Temperaturføler, tilluft
NTC3: Temperaturføler, avtrekk (Ikke standard)
PM: Potensiometer for temperaturinstilling
BT: Brannstermostat, man. reset
OT: Overopphetningstermostat, aut. reset
TXX: Rekkeklemmetilkobling lite kretskort
FV1: Filtervakt, tilluftsfilter
FV2: Filtervakt, avtrekksfilter
P: Trykkvakt, elbatteri
TFF: Termofuktføler

DIPSWITCHINSTILLINGER

	OFF	ON
1	AGGREGATET ER UTSTYRT MED VANNBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ELBATTERI
2	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTESTANS VED NATTSENKING
3	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	TEMPERATUR REDUSERES 3° VED NATTSENKING
4	IKKE PÅVIRKET VED NATTSENKING	VIFTEHASTIGHET REDUSERES TIL LAV VED NATTSENKING
5	INGEN PÅVIRKNING	VIFTEHASTIGHETEN REDUSERES VED LAV INNBLÅSNINGSTEMP
6	AGGREGATET ER UTSTYRT MED FORVARMEBATTERI	AGGREGATET ER UTSTYRT MED BYPASS ELLER ROTOR
7	INGEN PÅVIRKNING	AGGREGATET ER UTSTYRT MED TRINNKOBLET ELBATTERI
8	AGGREGATET ER UTSTYRT MED ISDN-TERMOFUKTFØLER	AGGREGATET ER UTSTYRT MED PLUGG-TERMOFUKTFØLER ELLER ROTOR

Date/Sign.
Changes
Symb.

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.

Date 00-12-05 | Drawn P. Gaasvik | Projection | Scale
Checked | Appr.

FLEXIT

KOPLINGSSKJEMA
ALBATROS S12 X EL 230V

Replaces: | Replaced by:

341723 | Page 3/3

Layout Mauritzon